АМИ-ЭНЕРГО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Тел.: +7 (8332) 780-714
E-mail: ami-energo@mail.ru
Сайт: ami-energo.ru

Информационный буклет

Установка гидропневматическая «УГП-Микс» для профессиональной промывки инженерных систем

Установка гидропневматическая «УГП-Микс»

Для гидропневматической промывки



Установка «УГП-Микс» предназначена для гидропневматической промывки пульсирующей водо-воздушной смесью:

- ✓ Систем отопления зданий после окончания отопительного периода и после проведения ремонтных работ;
- ✓ Систем водоснабжения;
- ✓ Теплых полов.

Конструкция установки

В качестве источника сжатого воздуха для установки используют внешний компрессор типового исполнения. Установка состоит из двух частей:

1. Пластиковый кейс

Модуль гидропневматического смесителя, модуль управления смесителем, блок питания 220/24 В, быстросъемные соединители (по воде – камлоки, по воздуху – рапиды).

2. Комплект шлангов

Гидравлические шланги (3 шт. по 2 м) для присоединений к системе водоснабжения, промываемому оборудованию, канализации; пневматический шланг (5 м) для присоединения установки к компрессору.

Требования к компрессору

Установка предназначена для работы с типовым компрессором **без какой-либо его переделки**, с характеристиками:

- ✓ Емкость ресивера: от 24 л
- ✓ Расход воздуха: от 200 л/мин
- ✓ Напряжение питания: 220 В
- ✓ Мощность: 1,2–1,5 кВт (или более производительный)


Технические характеристики

Давление сжатого воздуха на входе, не более	7,0 бар
Давление воды на входе, не более	6,0 бар
Максимальный расход воздуха через установку	1500 л/мин
Максимальный расход воды через установку	7,0 куб.м/ч
Диаметр присоединительной арматуры и шлангов	25 мм
Напряжение питания	220 В
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	440 × 380 × 160 мм
Масса (без шлангов / с шлангами)	5,0 кг / 8,5 кг
Температура воды / окружающей среды	5...30 °C / 5...35 °C
Гарантийный срок с даты продажи	12 месяцев

Порядок подключения и проведения промывки

1. Входной патрубок установки шлангом соединяют с краном системы водоснабжения.
2. Выходной патрубок установки шлангом соединяют с входом в систему отопления здания.
3. Выход системы отопления здания соединяют шлангом с канализацией.
4. Компрессор пневматическим шлангом соединяют с установкой.
5. Режим подачи воздуха задают переключателем модуля управления: **циклический** (время подачи и паузы от 1 до 999 сек) или **постоянный**.
6. Промывка проводится в прямом и обратном направлении, поочередно по отдельным стоякам, и заканчивается при осветлении воды на сливе.

Схема возможного подключения при промывке отопления

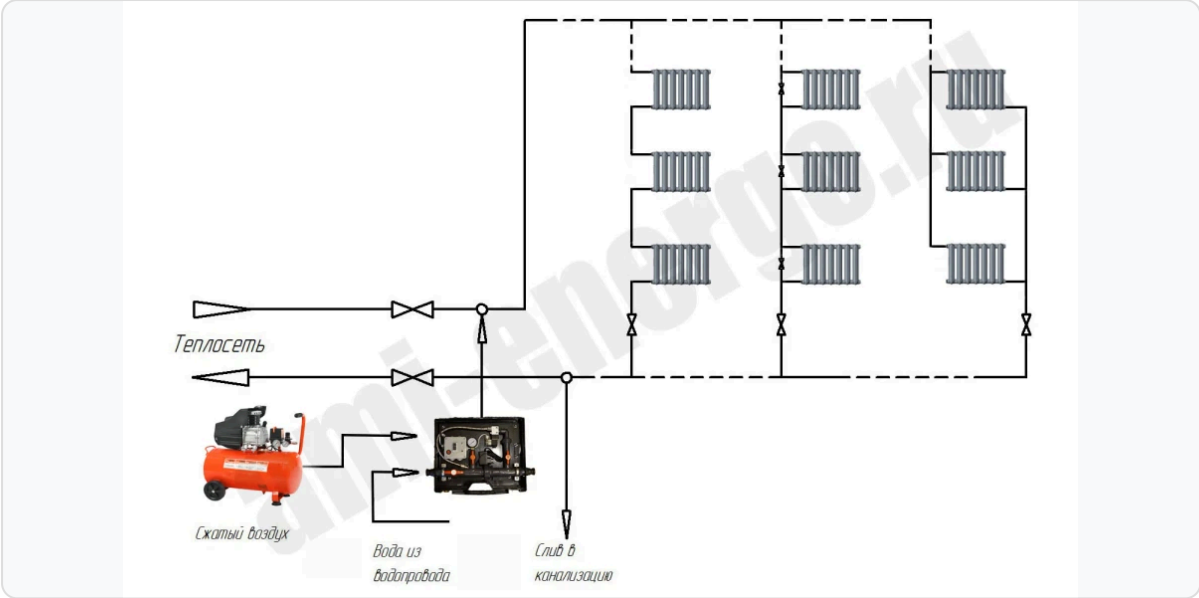

Стоимость установки:

48 900 ₽ с НДС

Точную стоимость и условия поставки уточняйте у менеджеров

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.91174/23
Производство: ООО «Ами-энерго», Россия, г. Киров (обл.)
Тел.: +7 (8332) 780-714 | E-mail: ami-energo@mail.ru | Сайт: www.ami-energo.ru

ООО «Ами-Энерго»

Производство и поставка профессионального оборудования для промывки и водоподготовки.

Контакты

+7 (8332) 780-714
ami-energo@mail.ru
www.ami-energo.ru

Гарантии

Вся продукция сертифицирована и имеет декларации о соответствии ЕАЭС. Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

© 2026 ООО «Ами-Энерго». Все права защищены. Буклет носит информационный характер и не является публичной офертой.